


REVAMPING

Applicazione: centrale nucleare - settore ENERGIA

prima



dopo
il revamping

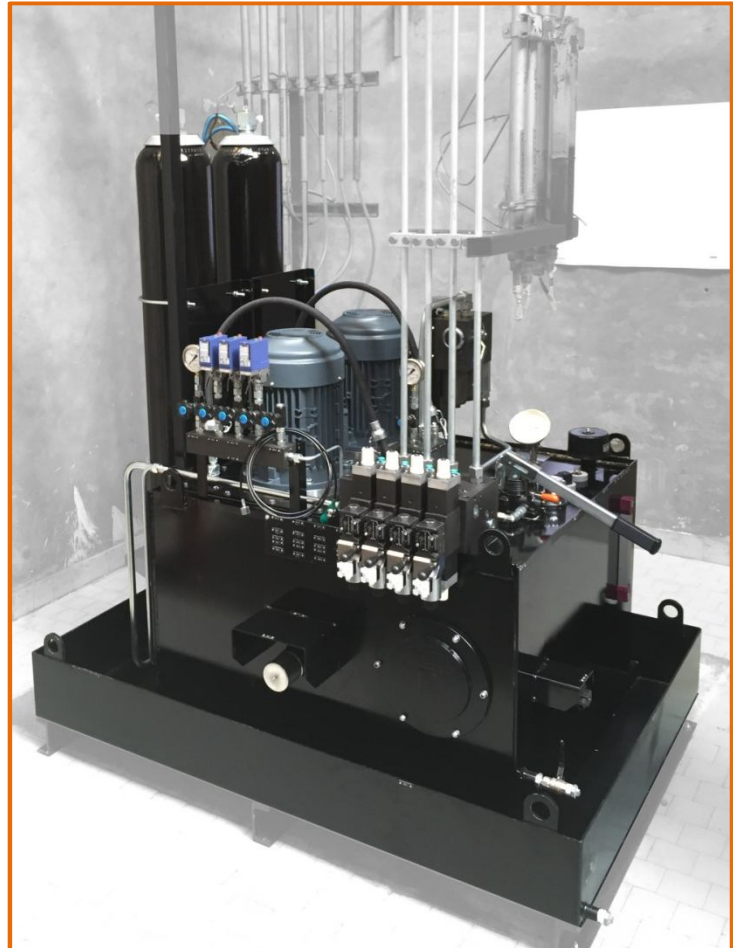

FORNITURA: Revamping totale della centrale di controllo acque servizi

CARATTERISTICHE dell'IMPIANTO:

- Centrale di controllo per la gestione dell'apertura e chiusura delle valvole a farfalla idrauliche
- Gruppo motopompa ridondato
- Batteria d'accumulatori per manovre d'emergenza in assenza di tensione elettrica
- Regolazione della velocità di apertura e chiusura delle valvole a farfalla
- Possibilità di gestire manualmente la funzionalità della centrale anche in assenza di potenza elettrica

Per maggiori informazioni su questa applicazione contattateci all'indirizzo mail: applications@diplomatic.com