




MVPP

VALVOLA DI NON RITORNO IDROPILOTATA SERIE 50


VERSIONE MODULARE ISO 4401-03 (CETOP 03)

p max 350 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

PIANO DI POSA

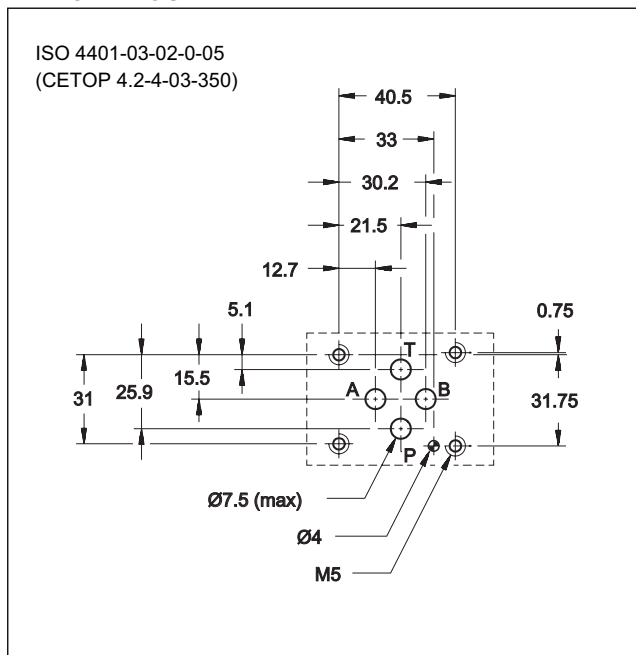

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

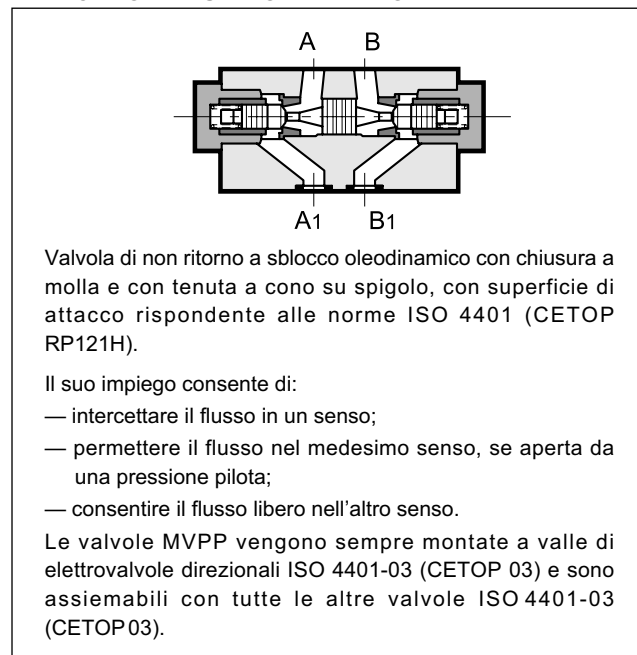


ESECUZIONI (vedi Tab. Simboli idraulici)

- Esecuzione "SA" - "SB": si utilizzano per bloccare l'attuatore in un solo senso.
- Esecuzione "D": si utilizza per bloccare la posizione dell'attuatore nei due sensi.


PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

Pressione massima d'esercizio	bar	350
Pressione di apertura valvola di non ritorno		3
Portata massima nei condotti controllati	l/min	50
Portata massima nei condotti liberi		75
Rapporto tra la pressione delle camere in tenuta e la pressione di pilotaggio		3,4:1
Campo temperatura ambiente	°C	-20 / +50
Campo temperatura fluido	°C	-20 / +80
Campo viscosità fluido	cSt	10 ÷ 400
Grado di contaminazione del fluido	secondo ISO 4406:1999 classe 20/18/15	
Viscosità raccomandata	cSt	25
Massa	kg	1,3


SIMBOLI IDRAULICI

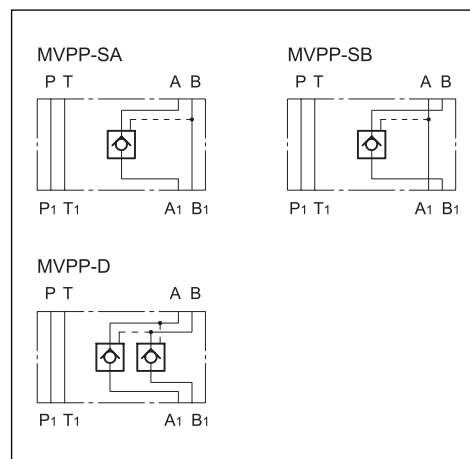

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

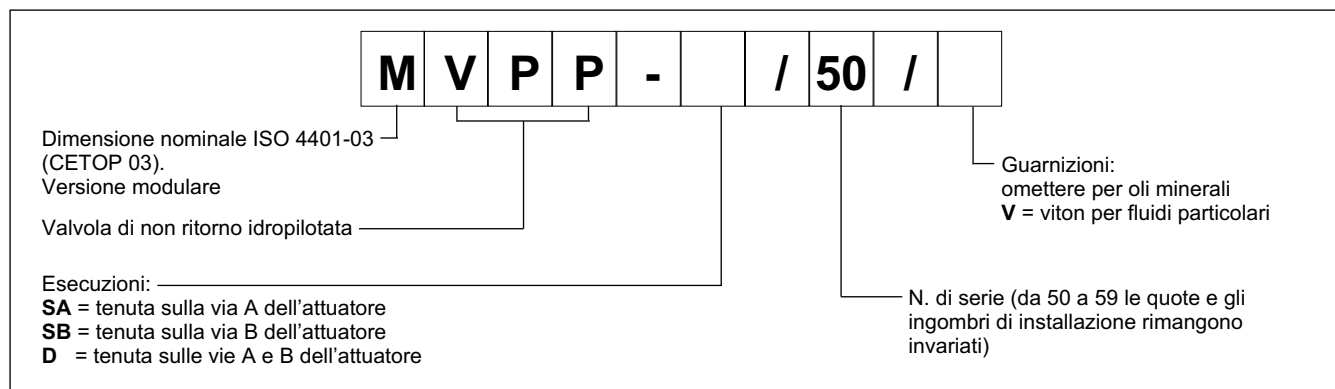

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

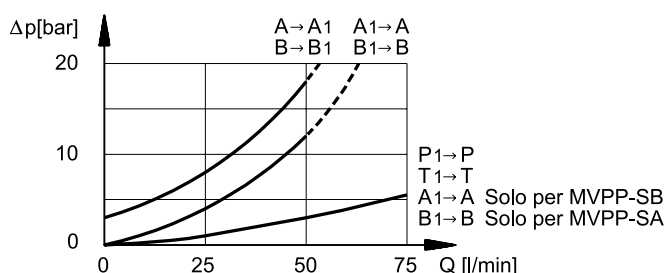

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l'uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il nostro Ufficio Tecnico.

L'esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

